



湖南衛生組合 処理施設概要フローシート



	低濃度脱臭装置	高中濃度脱臭装置
能力	60m ³ /分	20m ³ /分
役割	受入室から発生する、濃度の低い臭気を処理します	受入槽、貯留槽等から発生する、濃度の高い臭気を処理します

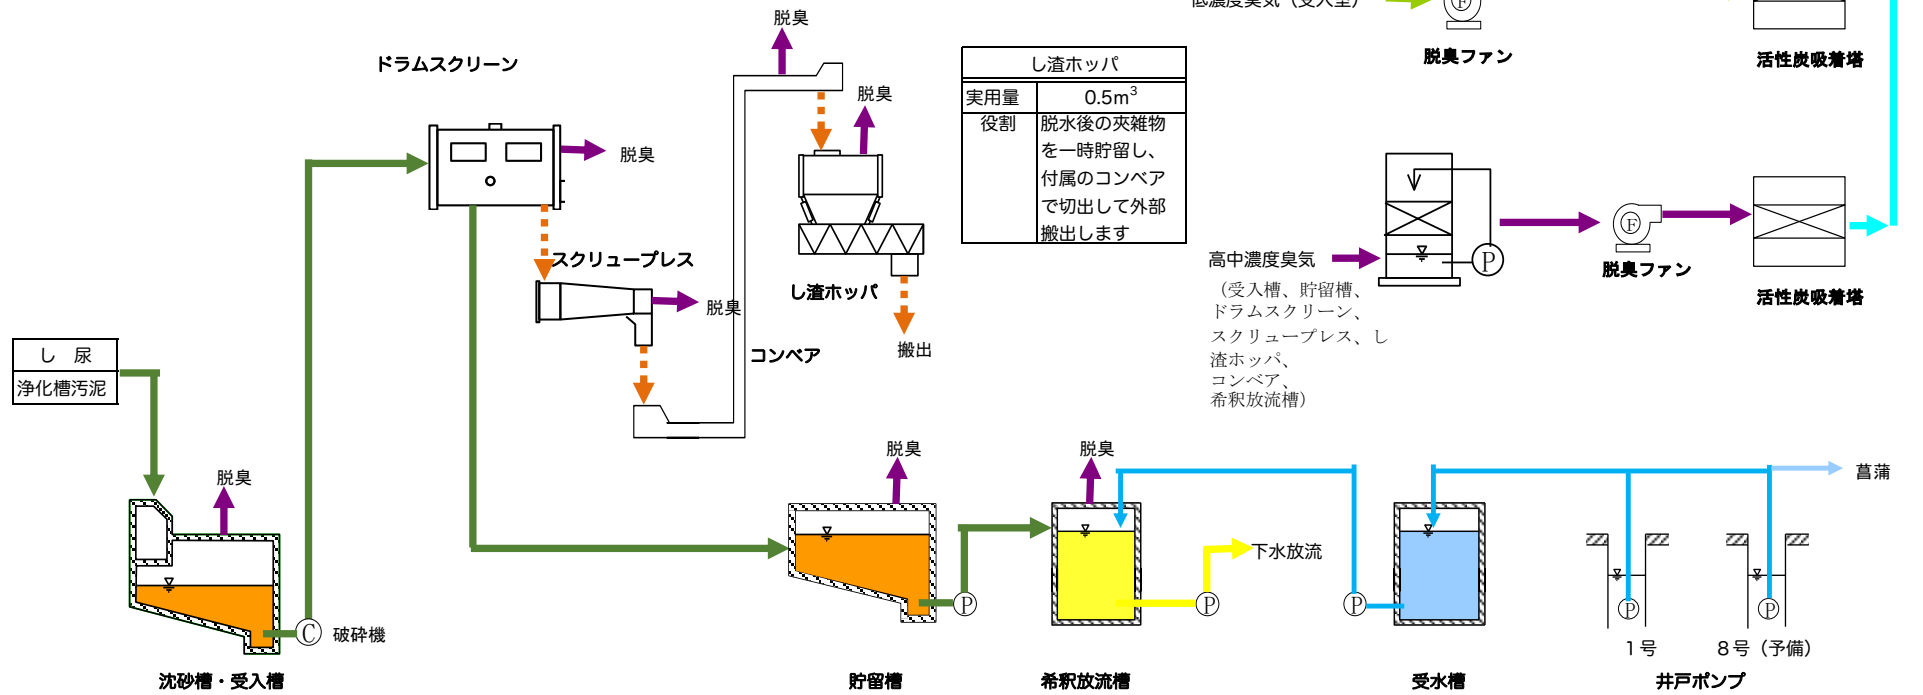

し渣ホッパ	
実用量	0.5m ³
役割	脱水後の夾雑物を一時貯留し、付属のコンベアで切出して外部搬出します

	沈砂槽	受入槽
実容量	3.7m ³	14.2m ³

	ドラムスクリーン	スクリュープレス
能力	9m ³ /時	375kg-wet/時

	貯留槽
実容量	27.9m ³

	希釈放流槽
実容量	8.4m ³

	受水槽
実容量	21.0m ³

役割
搬入し尿を受入れするための水槽です
沈砂槽では、し尿や浄化槽汚泥中の砂分を沈殿除去します
溜まった砂分は定期的に

役割
し尿や浄化槽汚泥中の夾雑物(紙、布など)を除去し、脱水します

役割
前処理したし尿等を貯留するための水槽です

役割
し尿等を希釈して、下水に放流するための水槽です

役割
希釈水やプラント用水の貯留槽です